PŁYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK TLENU 1:25

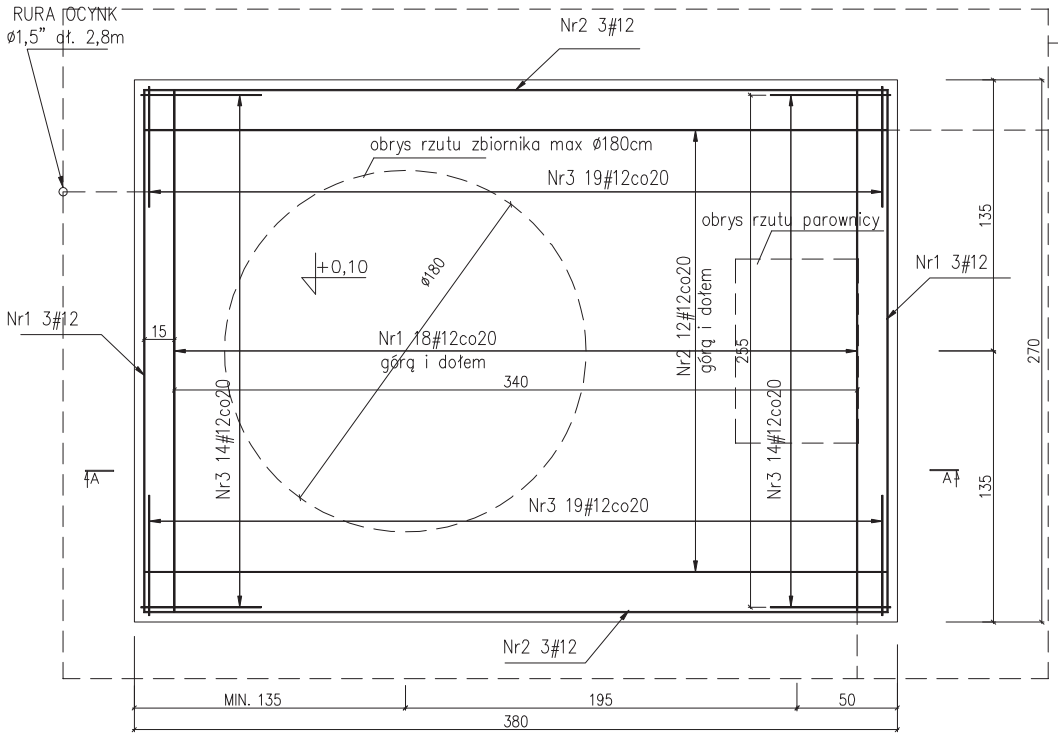

Nr1 42#12co20 L=260cm

Nr2 30#12co20 L=370cm

Nr3 66#12co20 L=160cm



Nr4 7#12 L=155cm co150cm



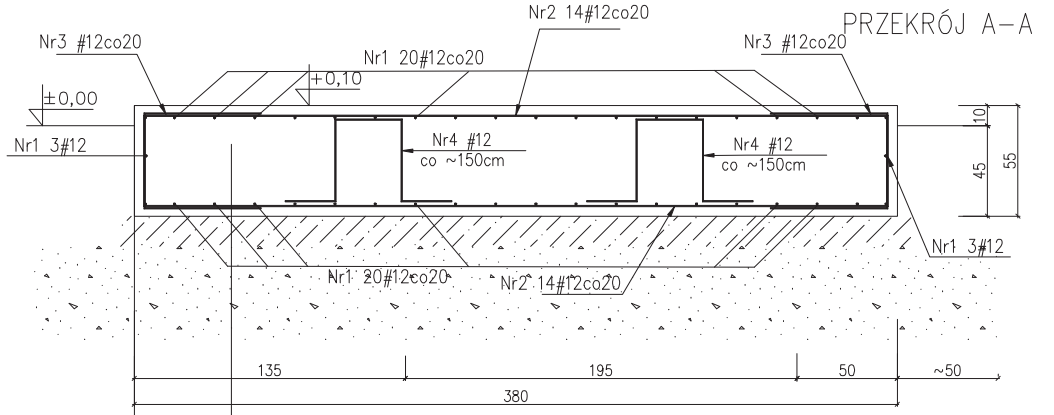

Zestawienie stali zbrojeniowej				
	Średnica	Długość	Liczba	34GS
Nr	[mm]	[cm]	[szt.]	? 12
1	12	260	42	109,2
2	12	370	30	111
3	12	160	66	105,6
4	12	150	7	10,5
Długość wg średnic [m]				246,3
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,888
Masa wg średnic [kg]				218,7
Masa wg gatunku stali [kg]				220
Razem [kg]				220

BETON C20/25 (B25) W4
STAL A–III 34GS
otulenie zbrojenia 5cm

FUNDAMENT ZBIORNIKA POWIERZCHNIA ZATARTA
NA GŁADKO ZE SPADKIEM
CHUDY BETON B–10 15cm
NASYP BUDOWLANY Z POSPÓŁKI PIASZCZYSTO–ŻWIROWEJ
ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI gr.~25cm DO WARTOŚCI Is=0,98 LUB CHUDY BETON B–10, gr. ~ 125cm
OD WARSTWY NOŚNEJ (piasek średni + kamienie) ZGODNIE Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ
NASYP min. 50cm poza zewnętrznym obrysem fundamentu
DNO WYKOPU DOGĘŚCIĆ ZAGĘSZCZARKĄ
DNO WYKOPU I NASYP WYMAGA ODBIORU PRZEZ GEOLOGA