Schemat konstrukcyjny przyziemia i rzut fundamentów

Skala 1:100

Schemat przyziemia

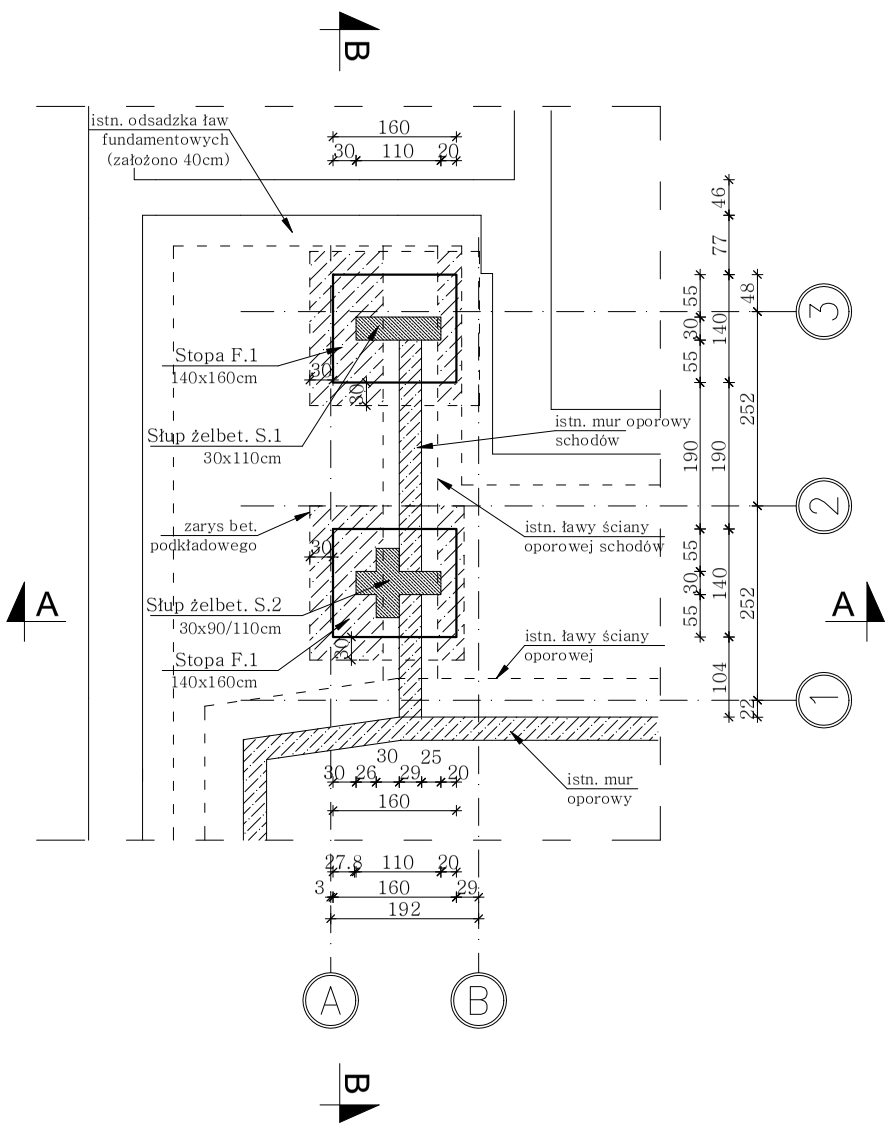

Schemat przyziemia

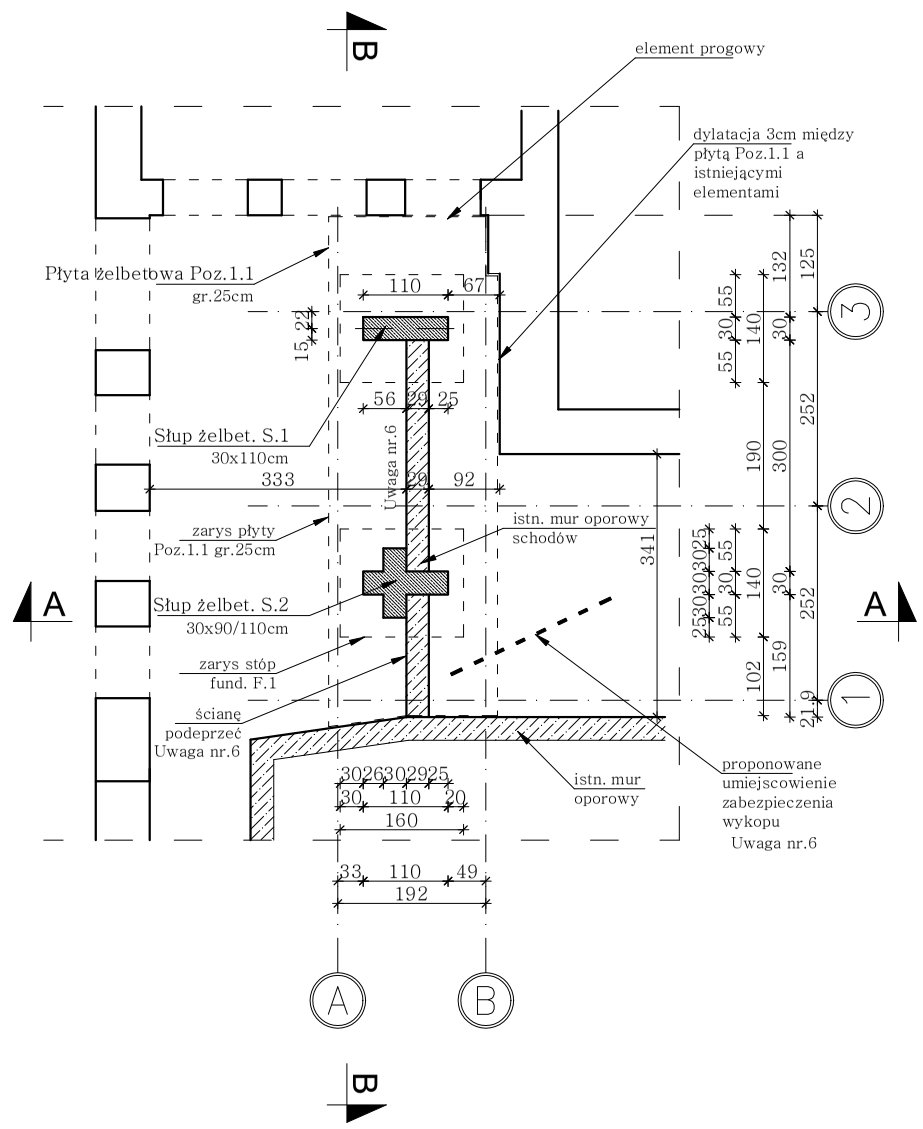

UWAGI:

1. Stopy posadawiać na gruncie rodzimym oraz nasypie budowlanym o parametrach geotechnicznych wg. opisu technicznego. Założono w miejscu istniejacej ściany oporowej schodów występowanie ławy fundamentowej na której po wykonaniu wyburzeń i uzupełnieniu betonem podkładowym C 12/15 zostaną wykonane stopy F.1.
Parametry gruntu założone do projektu na podstawie wizualnych odkrywek należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego geologa.
2. Po wykoniu wyburzeń należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy stan istnejącej ławy, jej poziom i wymiary. W przypadku złego stanu ławy należy powiadomić projektanta.
Beton podkładowy C12/15 w obrębie posadowienia stóp fundamentowych należy wykonać z obu stron istniejącej ławy do poziomu zalegania gruntów nośnych (potwierdzić wpisem do dziennika budowy). Beton należy wykonać szerzej o ok.30cm od zarysu projektowanych stóp fundamentowych
3. W przypadku natrafienia w miejscu projektowanych stóp na elementy odsadzek istniejących ław fundamentowych głównego budynku należy prace wstrzymać i powiadomić projektanta.
4. Stopy fundamentowe należy obsypać piaskami różnoziarnistymi (piaski zagęszczone do IS=>0,98) ubijanymi warstwami
5. Prace fundamentowe należy prowadzić odcinkowo, zabrania się odkopywania zasypki przy istniejacym budynku na całej długości.
6. Przed przystąpieniem do wykonania stopy w osiach "1-2" należy podeprzeć ścianę oporową schodów (podparcie boczne) oraz wykonać przy istniejacej ścianie oporowej istniejącego łącznika zabezpieczenie wykopu na czas robót budowlanych (patrz opis techniczny)
7. Prace wyburzenia istniejącej ściany oporowej schodów prowadzić poprzez nacinanie (patrz uwagi na rys. szczegółowych) ścian w obrębie projektowanych słupów.
8. Powierzchnie fundamentu należy zabezpieczyć wg. proj. architektury.
9. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić założenia projektowe (dotyczy między innymi elementów zakrytych tj. ławy, ściany poniżej poziomu terenu, gruntu w miejscu posadowienia) w naturze. Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

LEGENDA:

-istn. ściany murowane

- słupy żelbetowe S

Beton: B-37 (C 30/37) o f_{ck}=30,0MPa
Stal: Zbrojenie główne i strzemiona # ze stali A-IIIN o f_{yk}=500MPa (B500 SP EPSTAL)

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY			
Łącznik dla osób niepełnosprawnych ruchowo pomiędzy szpitalnym oddziałem ratunkowym (SOR) a obszarem konsultacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: **dz.nr.geod.65/12, ul.Szpitalna 12, 16-300 Augustów**			
Schemat konstrukcyjny przyziemia i rzut fundamentów TYTUŁ RYSUNKU:		1 /K RYSUNEK:	SKALA: 1:100
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:	SPECJALNOŚĆ:	NR. UPR.	DATA I PODPIS:
mgr inż. Andrzej Kozak PROJEKTANT	konstr.-bud	PDL/0092/ PWOK/09	29.03.2024